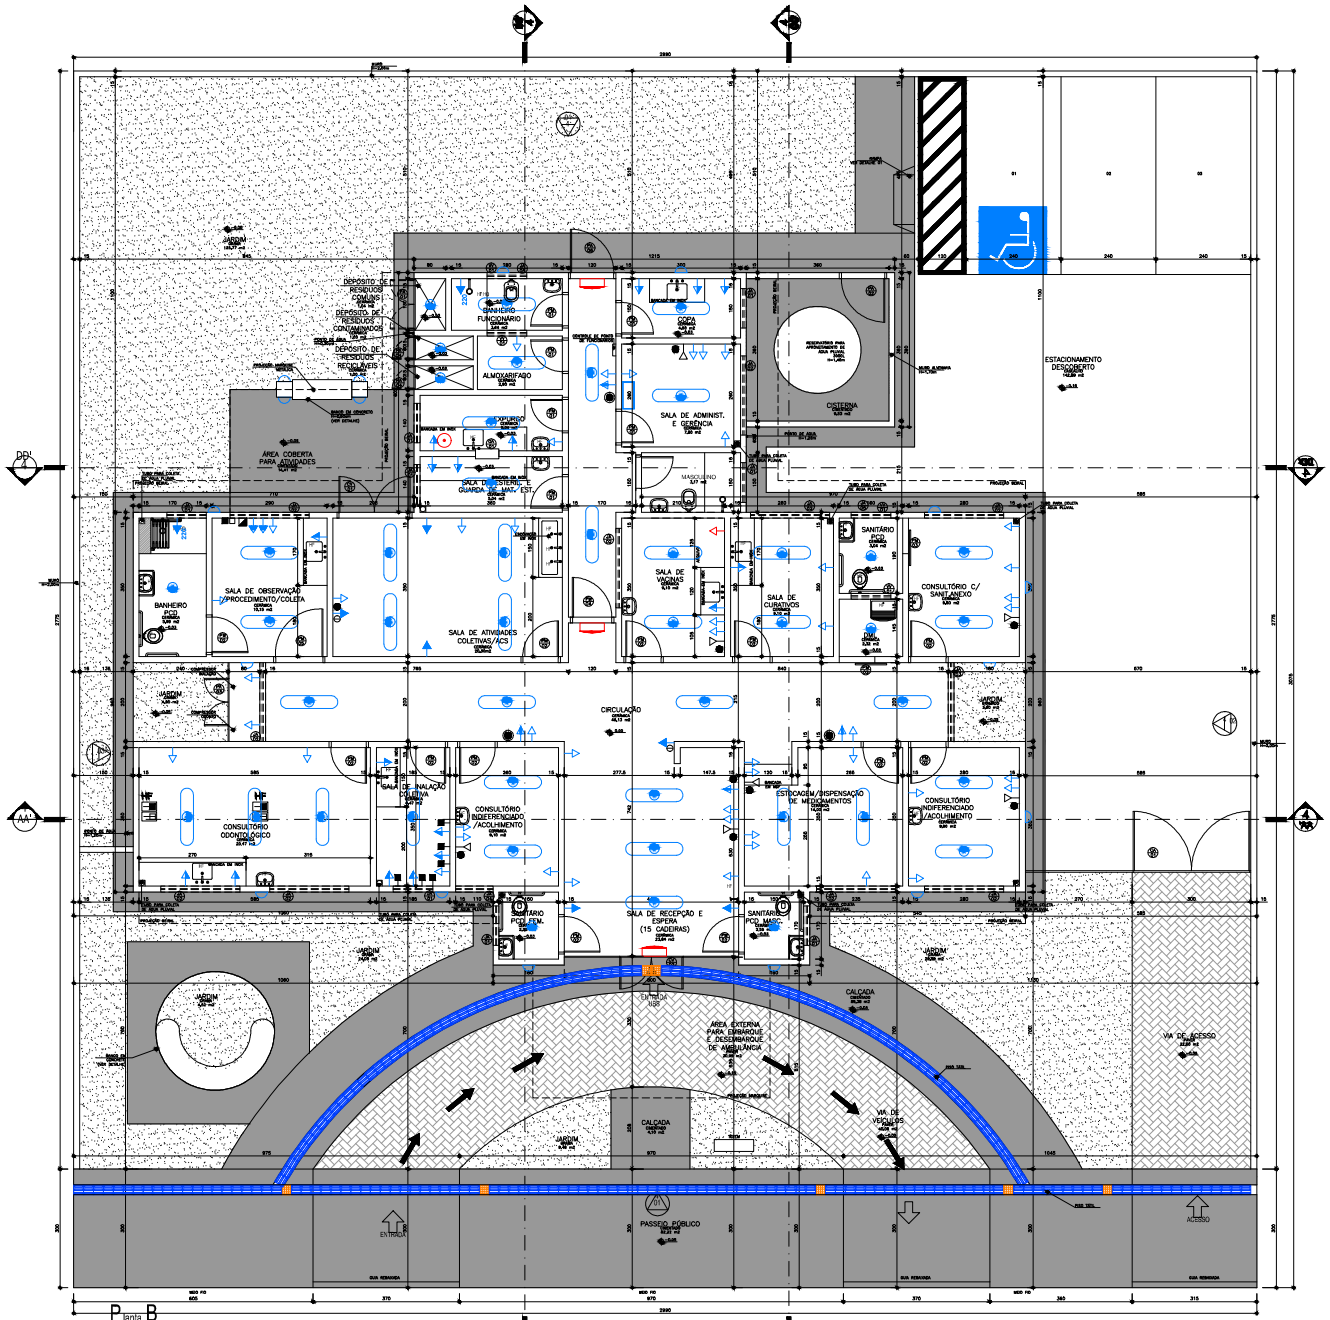

Planta B

Nível 0,00m
Esc.: 1:50
Área: 288,22m2

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

Sistema de Proteção

Sistema Elétrico

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.
- Todo o sistema deverá ser aterrado.

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Iluminação geral com lâmpada incandescente
- Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)
- Rack cabeamento estruturado

Ponto de Cabeamento Estruturado

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (1,50 m do piso acabado)
- Ponto de som ambiente (teto)
- Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Instalações Mecânicas

- EXA Exaustor
- ACC Ar Condicionado Central
- ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
- Linha Frigorígena entre o Evaporadora e o Condensadora do Ar tipo Split
- Mangueira para comunicação elétrica entre o Evaporadora e o Condensadora do Ar tipo Split
- Dreno para saída de líquido do Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e a demais legislações e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual ficar para não prejudicar a impermeabilização.

Instalações Hidrossanitárias

- HF Água fria
- HQ Água quente

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.

OBS.: As instalações de água da Área Suja da Lavanderia deverão ser todas aparentes.

Instalações Médicas

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
- Ponto de vácuo embutido no piso
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de vácuo embutido (1,10 m do piso acabado)
- Ponto de ar comprimido portátil
- Ponto de oxigênio portátil
- Ponto de GLP
- Painel de alarme gases medicinais
- Ponto de saída de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do estabelecimento de saúde.

Nomenclatura	Esquadrias				
	Altura (m)	Largura (m)	Área	Peitoril (m)	Tipo
P1 01 Porta Madeira	0,80	2,10	1,68 m²	–	Abrir 1 fl.
P1 02 Porta Madeira	0,90	2,10	1,89 m²	–	Abrir 1 fl.
P1 03 Porta Madeira	0,60	2,10	1,89 m²	–	Correr 1 fl.
P1 04 Porta Madeira	1,00	2,10	2,10 m²	–	Abrir 1 fl.
P1 05 Porta Madeira	1,30	2,10	2,52 m²	–	Correr 1 fls.
PA 01 Porta Alumínio	1,20	2,10	2,52 m²	–	Abrir 2 fls.
PA 02 Porta Alumínio	1,10	1,20	1,87 m²	–	Abrir 1 fl.
PA 03 Porta Alumínio	1,20 (0,60/0,60)	1,00	1,26 m²	–	Abrir 2 fls.
PA 04 Porta Alumínio	0,55	2,10	1,15 m²	–	Abrir 1 fl.
PA 05 Porta Alumínio	0,85	1,60	1,20 m²	–	Abrir 1 fl.
PA 06 Porta Alumínio	1,10	2,10	2,31 m²	–	Abrir 1 fl.
CV 01 Conjunto de Vidro s/ grade de ferro (VIDRO TEMPERADO)	1,80	2,60	4,68 m²	–	Abrir 2 fls./Fixo
CV 02 Conjunto de Vidro s/ grade de ferro (VIDRO TEMPERADO)	4,25	3,00	14,02 m²	–	Abrir 2 fls./Fixo
JA 01 Janela Alumínio	1,00	0,80	0,80 m²	1,80	Proteante
JA 02 Janela Alumínio	2,00	0,80	1,60 m²	1,80	Proteante
JA 03 Janela Alumínio	2,00	2,20	4,40 m²	0,40	Proteante
JA 04 Janela Alumínio	0,95	0,80	1,20 m²	1,80	Proteante
JA 05 Janela Alumínio	1,00	0,40	0,40 m²	1,80	Proteante
VV 01 Veneziana de Ventilação	1,00	0,40	0,40 m²	0,40	Fixo
GA 01 Gelosia Alumínio	0,60	1,10	0,66 m²	1,10	Gelosia
CA 01 Conjunto Alumínio e/ vidro de 4mm (1+2+1)	5,70	3,00	11,40 m²	–	Abrir 2fls.

OBSERVAÇÃO: Todas as janelas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

NOTA: –Os emissores work/PCD e banheiro/vest./func. batideira tanto de grade 2,40m para os emissores DAE e armazenagem terão janelas voltadas para a exterior.
– O muro receberá pintura texturizada cor clara, marca Suvinil ou Similar. Cor Nº MARFIM A301.
– A marquise receberá pintura esmaltada cor clara.

Obs.:
Medidas em centímetros.
O valor de cota prevalece
em as escala.
Conferir medidas no local.

Assunto

Obra

P

S

VER PRANCHA 1

Prancha 02-04

arquitetura e planejamento

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

P

Autor do projeto
CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CAU/BR A59569-2
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

Escala INDICADA | Data AGOSTO 2013 | Desenho ALUNA | Rt: 1463572

A

PROFISSIONAIS ASSOCIADOS